

# Audiencia pública: Stericycle, Inc.

## RESUMEN DE PERMISO DE CALIDAD DEL AIRE

Stericycle, Inc. opera actualmente dos incineradoras para la eliminación de residuos hospitalarios, médicos e infecciosos en sus instalaciones de Haw River. Ha solicitado a la División de Calidad del Aire de Carolina del Norte (DAQ, por sus siglas en inglés) la renovación sin modificaciones de su permiso de calidad del aire del Título V.

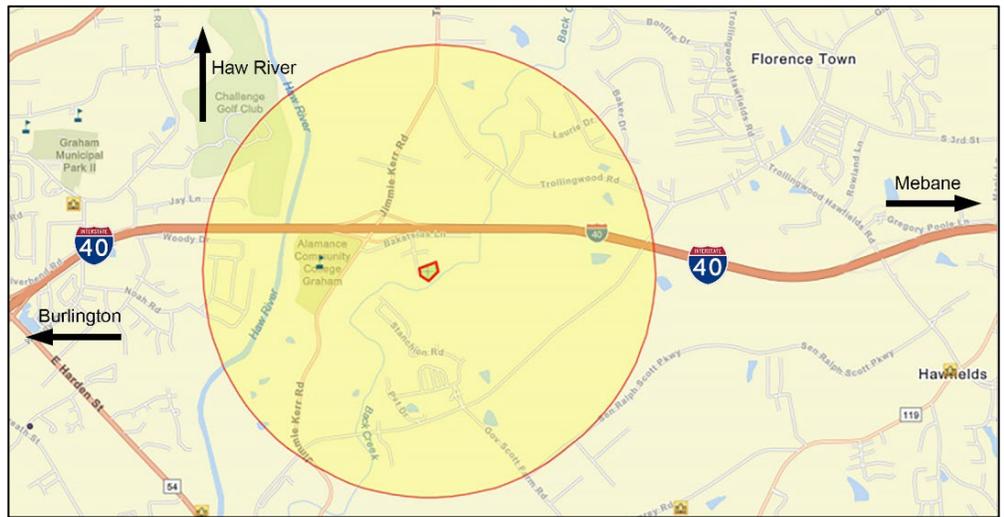


Figura 1: Huella de Stericycle (aprox.) con un búfer de 1 milla alrededor de las instalaciones.

El equipamiento de control de la instalación limita las emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado y gases ácidos. En diciembre de 2022, Stericycle y DAQ firmaron una orden de consentimiento a fin de resolver numerosas infracciones relacionadas con la evasión por parte de Stericycle de sus controles de contaminación. La orden de consentimiento exigía que Stericycle realizará actualizaciones en sus instalaciones para reducir futuros desvíos.

### Ubicación de la instalación

Stericycle se encuentra en 1168 Porter Ave., Haw River, cerca de la salida Jimmie Kerr Road de la interestatal 40, entre Burlington y Mebane (figura 1). Se encuentra cerca del Alamance Community College.

### Emisiones de la instalación

Las emisiones atmosféricas de Stericycle dependen de la composición de los residuos quemados. Más adelante se presenta un resumen de las emisiones reales de la instalación en 2021 y 2020, los dos últimos años de los que se dispone de datos.

Contaminante	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	Compuestos orgánicos volátiles	Contaminantes atmosféricos peligrosos totales	Contaminante atmosférico más peligroso
<b>Emisiones de 2021 (toneladas/año)</b>	1,03	0,33	24,57	0,74	0,85	0,15	0,128 (cloruro de hidrógeno)
<b>Emisiones de 2020 (toneladas/año)</b>	0,82	0,23	22,03	0,70	0,87	0,03	0,014 (hexano, n-)

## AUDIENCIA PÚBLICA Y PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS

### Audiencia pública

La DAQ tendrá una audiencia pública para recibir comentarios sobre el proyecto de permiso de calidad del aire. Durante la audiencia pública estará disponible un servicio de interpretación al español.

**Fecha y hora:** Martes, 22 de agosto de 2023, de 6 a 8 p.m.

**Ubicación:** Auditorio de Alamance Community College, 1247 Jimmie Kerr Road, Graham, NC

### Envío de comentarios

Si no puede asistir a la audiencia, puede presentar sus comentarios sobre el proyecto utilizando una de las siguientes opciones. Se aceptarán comentarios hasta las **5 p. m. del viernes 25 de agosto de 2023.**

**Correo electrónico:** [daq.publiccomments@deq.nc.gov](mailto:daq.publiccomments@deq.nc.gov) con el asunto "Stericycle.21A"

**Correo postal:** A la atención de NCDEQ, División de Calidad del Aire. A la dirección 1641 Mail Service Center, Raleigh, NC, 27699-1641.

**Teléfono:** Llame al (919) 707-8714 para dejar mensajes de voz con sus comentarios.

Para más información, visite [deq.nc.gov/Stericycle.21A](http://deq.nc.gov/Stericycle.21A). Si tiene alguna pregunta, contacte a Shawn Taylor a través de [Shawn.Taylor@deq.nc.gov](mailto:Shawn.Taylor@deq.nc.gov) o del (919) 707-8446. Si necesita más información en español, llame al (919) 609-2189 o envíe un correo a [Guadalupe.jimenez@deq.nc.gov](mailto:Guadalupe.jimenez@deq.nc.gov).

